


RZUT PARTERU

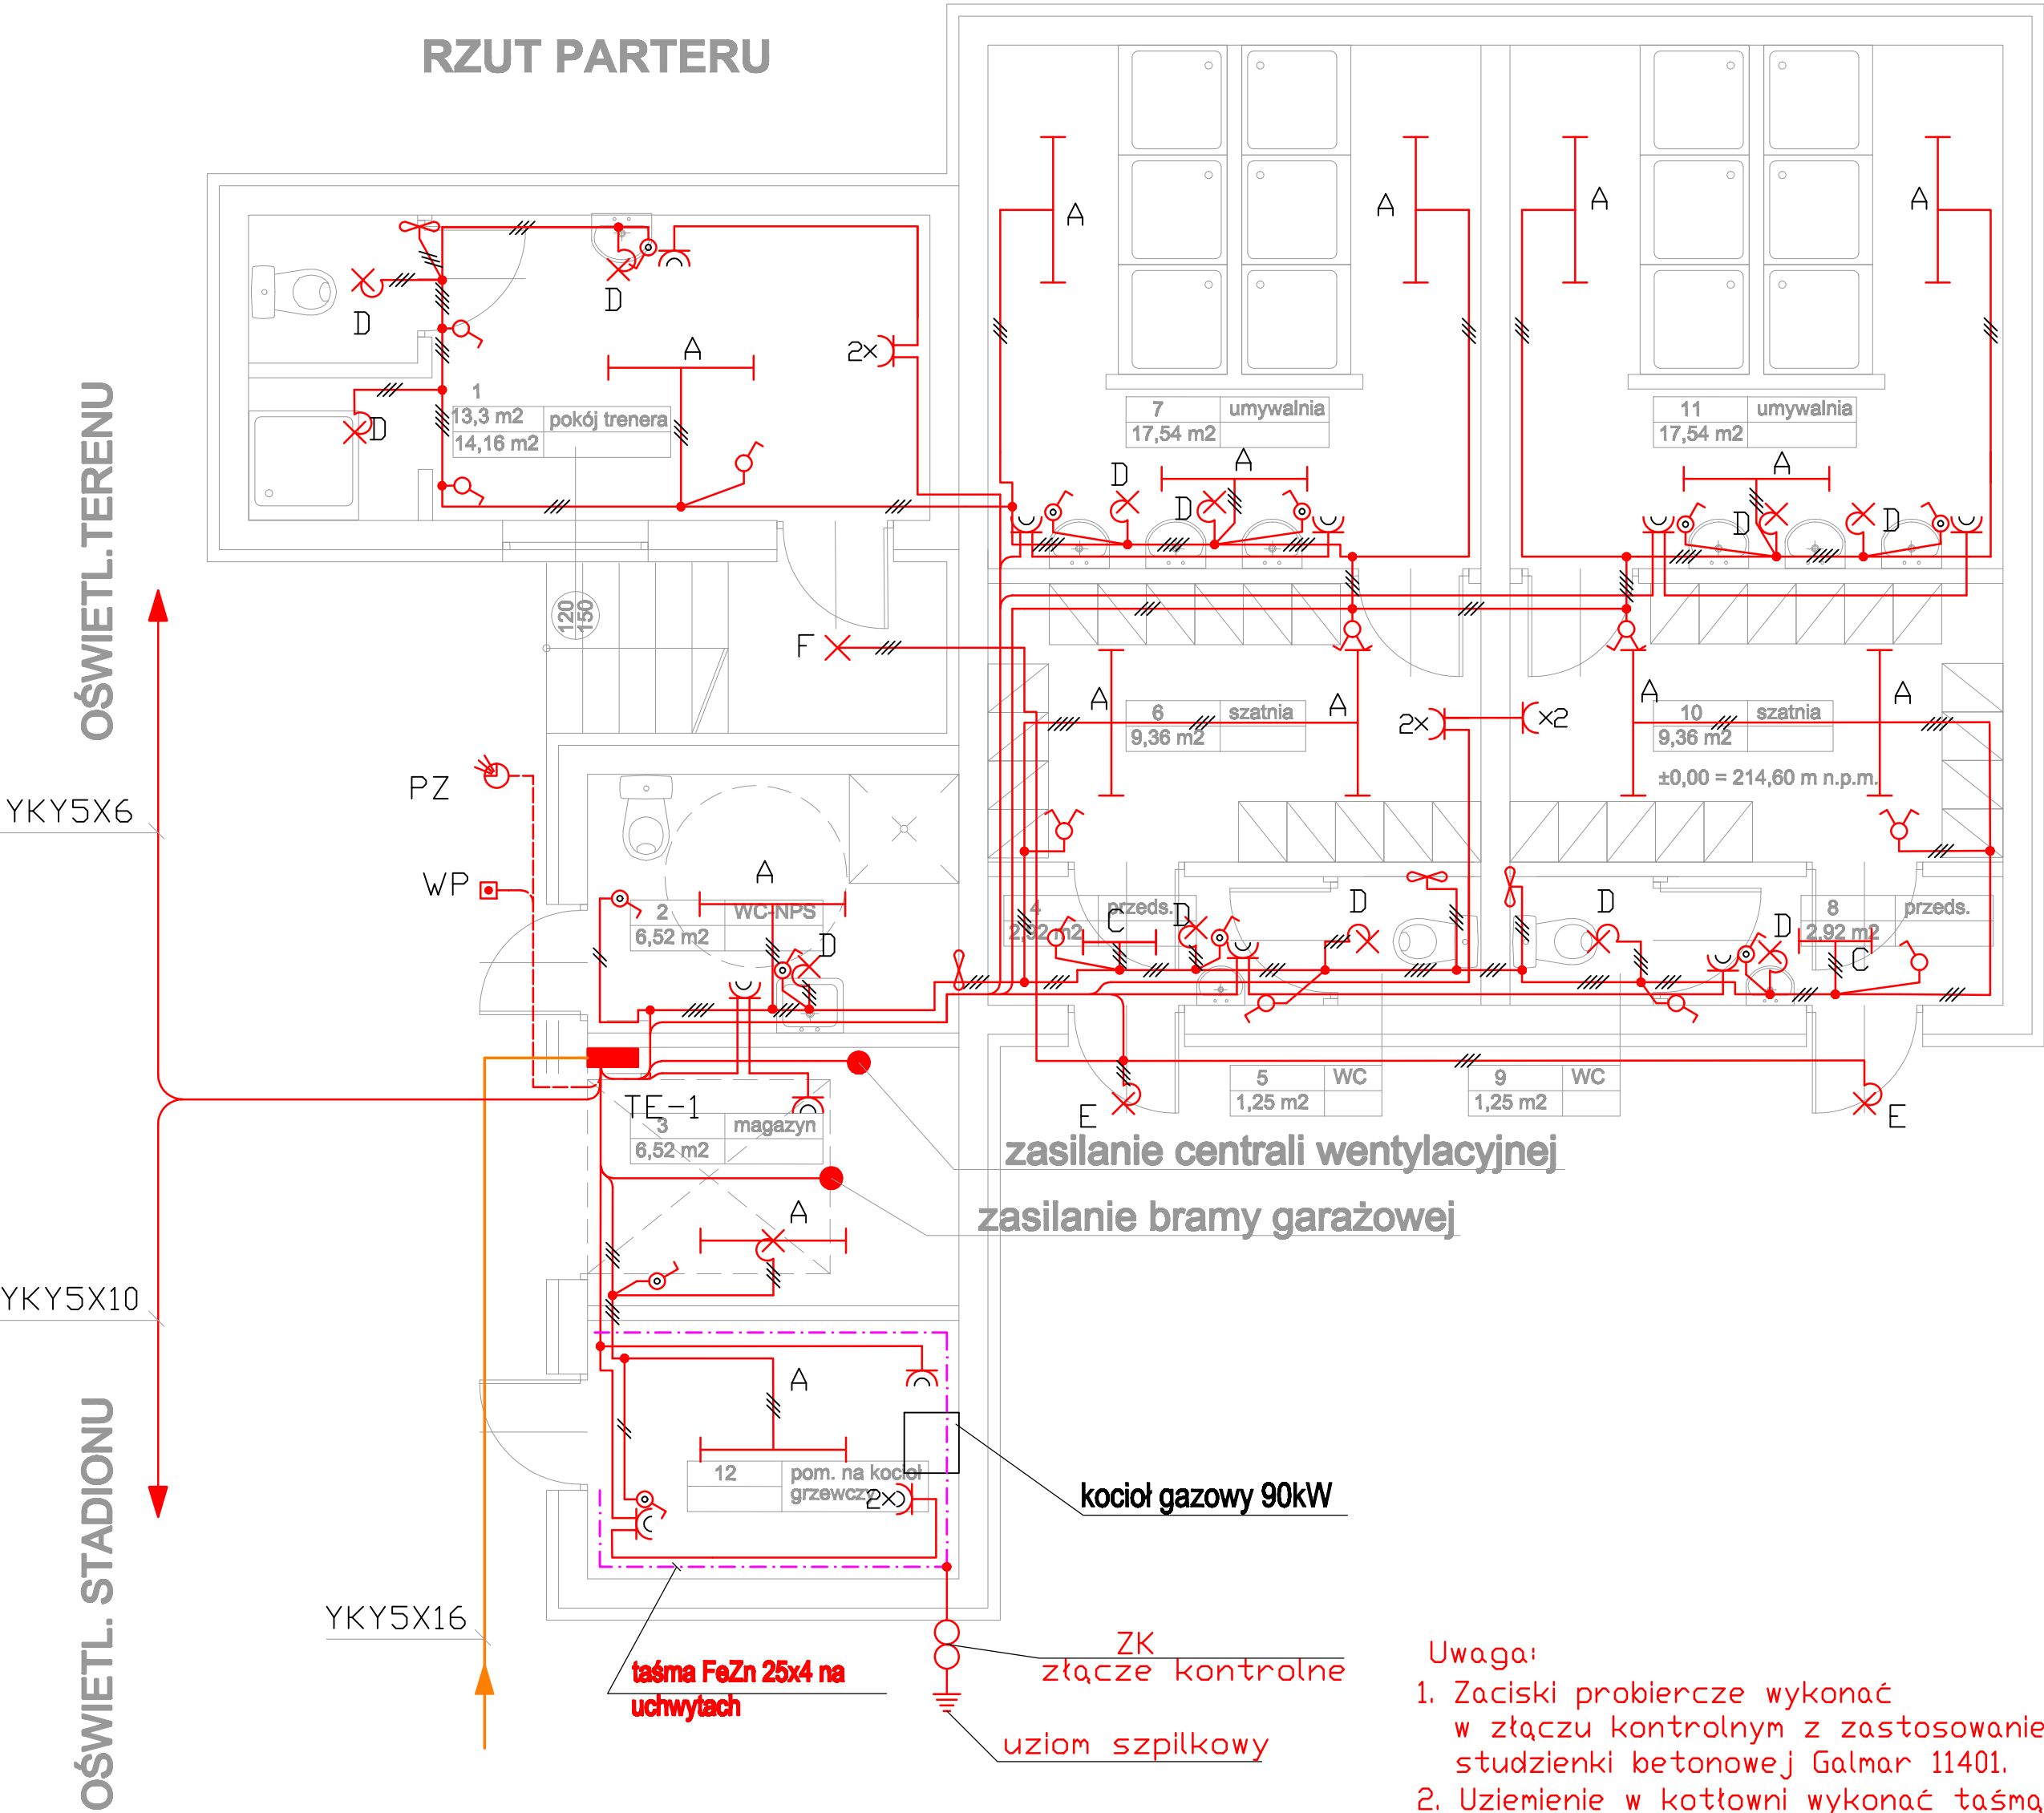

Legenda opraw:

- A - oprawa jarzeniowa np. PPHR 2x40
- D - oprawa IIIB-60
- C - oprawa jarzeniowa np. PPHR 2x18
- E - oprawa żarowa naścienna ,IP44
- F - oprawa żarowa sufitowa, IP44

- Uwaga:
1. Zaciski probiercze wykonać w złączu kontrolnym z zastosowaniem studzienki betonowej Galmar 11401.
 2. Uziemienie w kotłowni wykonać taśmą FeZn 25x4 na uchwytych na wys. 0,3m od posadzki.

PPD WroTECH sp. z o.o.		ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 071/357 57 57, fax 071/357 76 38 e-mail: biuro@wrotech.com.pl			
Inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Wąchock				
Temat projektu:	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I				
Temat rysunku:	Przebudowa istn. budynku gosp. na bud. sanitarno- szatniowy				
Projektował: mgr inż. Janusz Hutyra upr. nr 216/76/Wwm			sprawdził mgr inż. Włodzisław Maryniak upr. nr 23/86/UW		
Data: 02.2010	Stadium: PW	Branża: elektryczna	Skala: 1:50	Nr projektu: BGK 28/2009	Nr rysunku: 10/E