


RZUT PARTERU

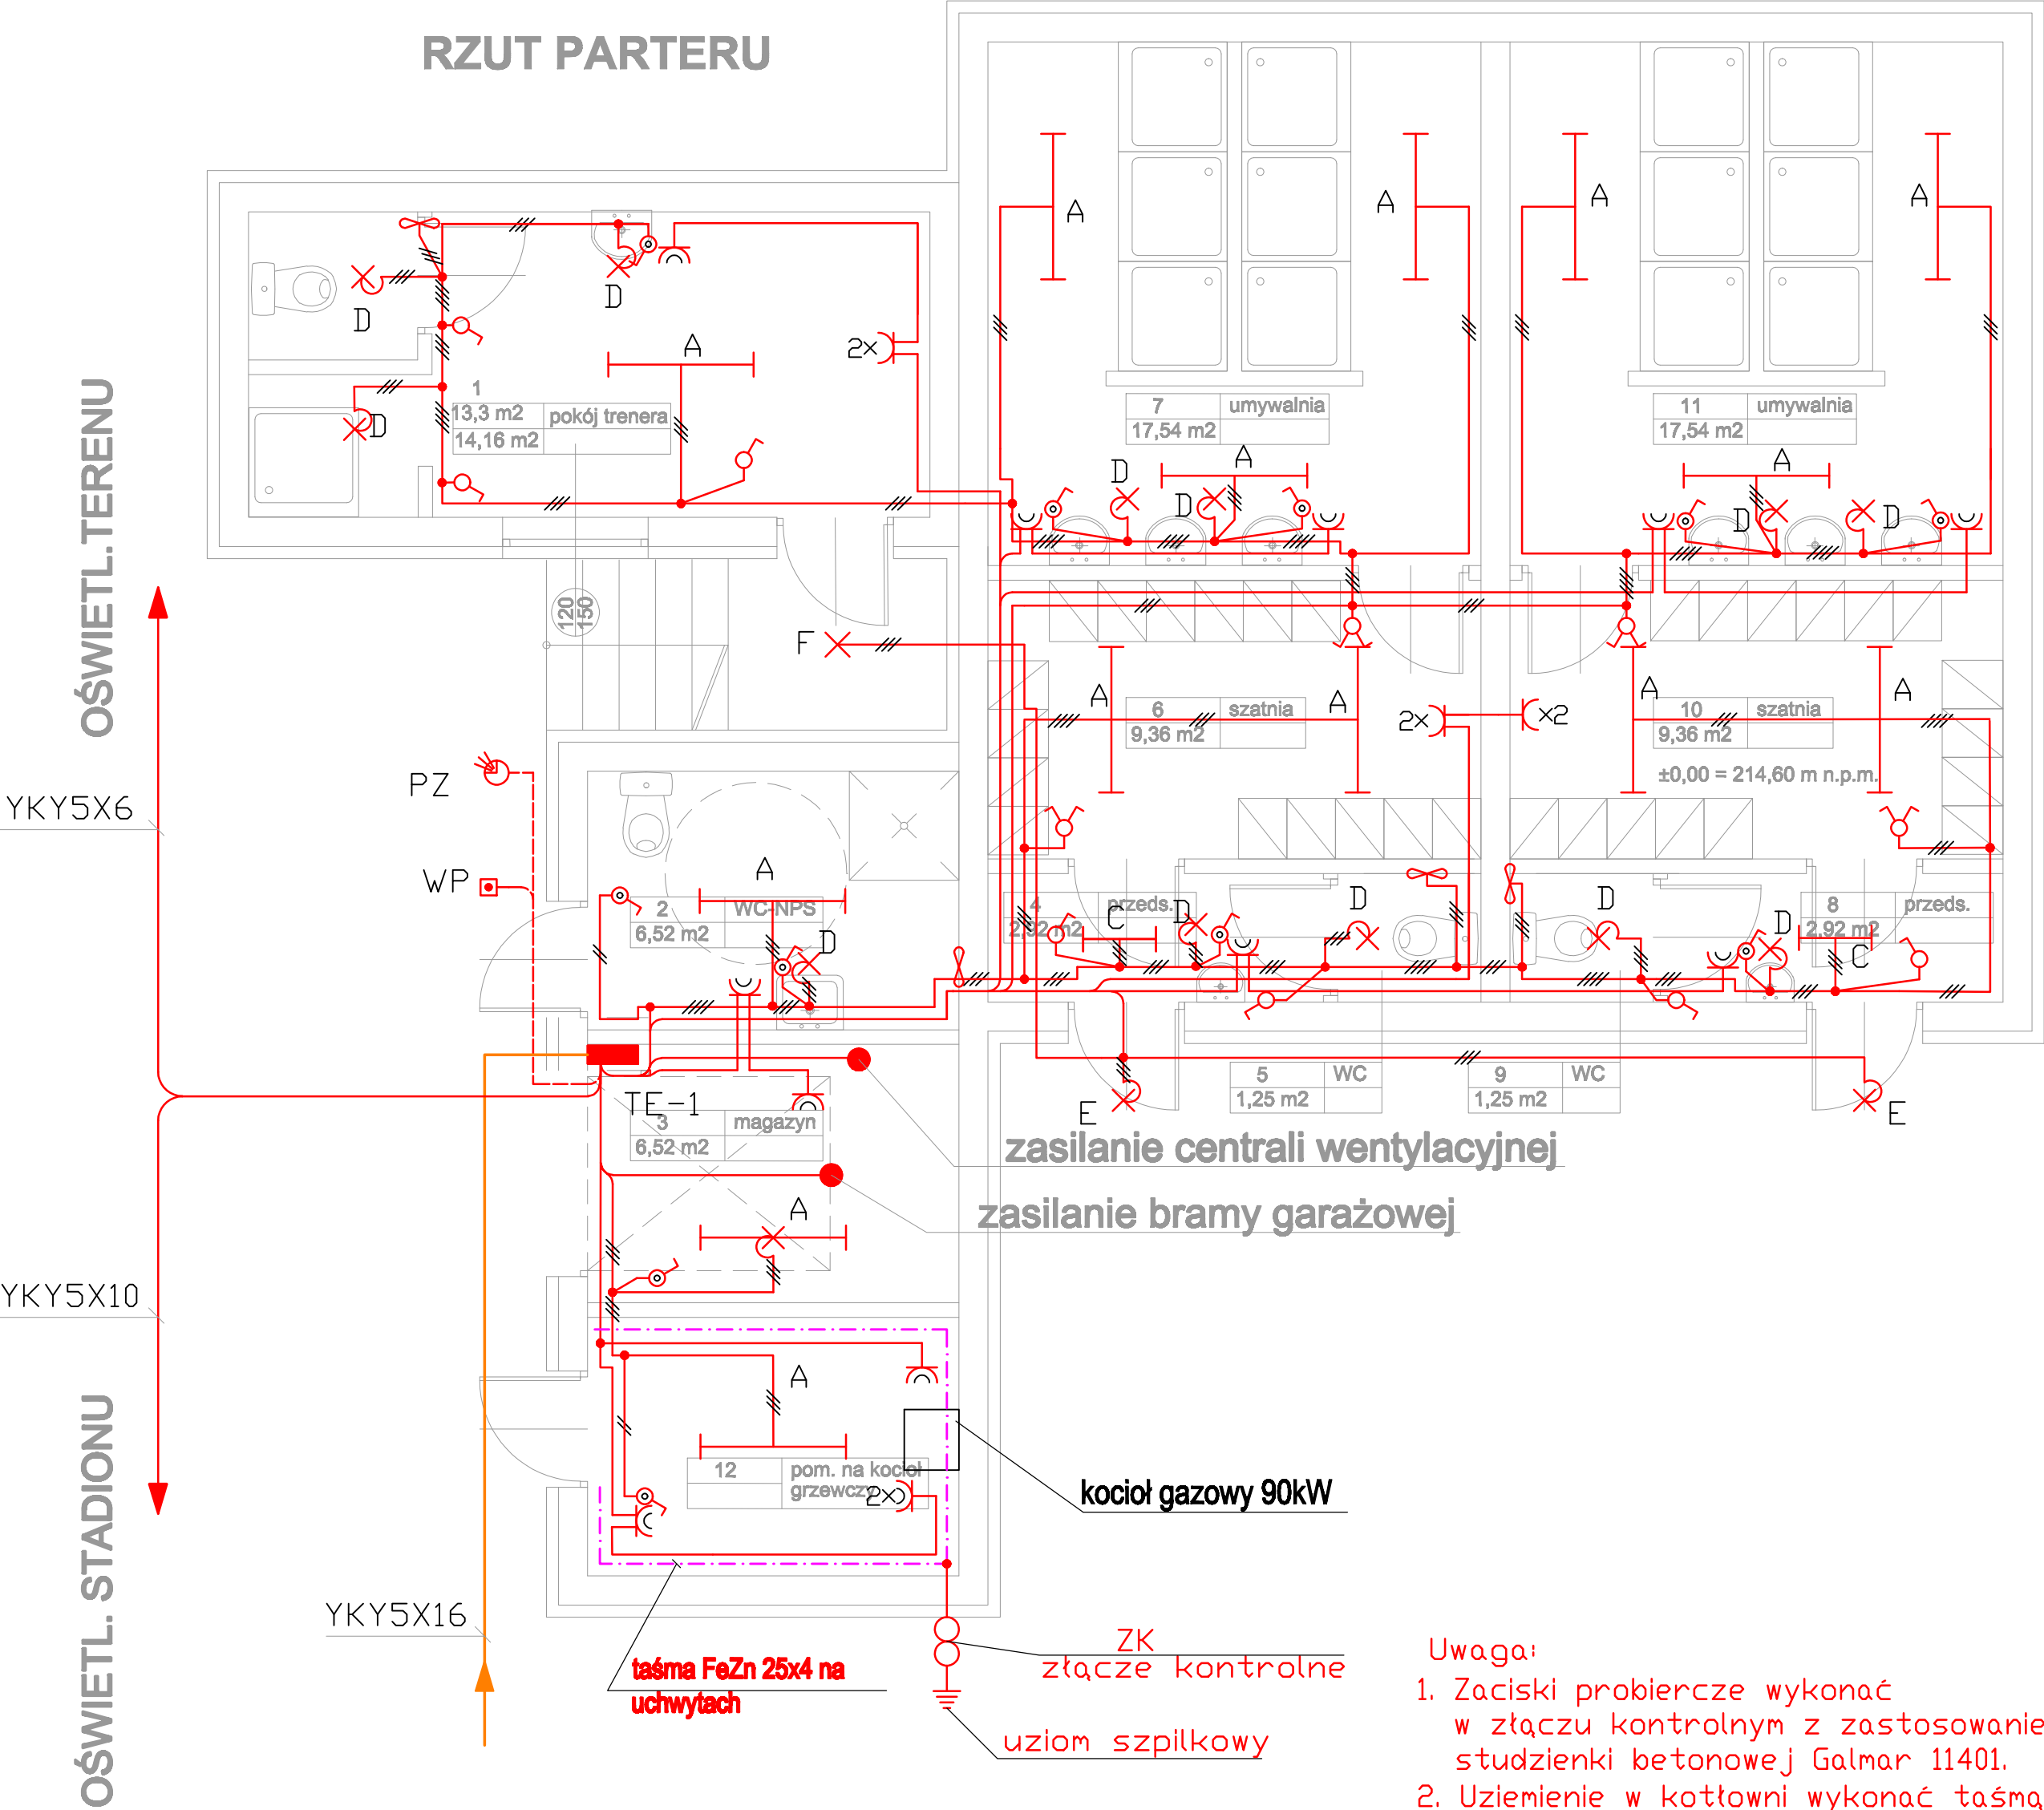

zasilanie centrali wentylacyjnej
zasilanie bramy garażowej

kocioł gazowy 90kW

taśma FeZn 25x4 na
uchwytach

ZK
złącze kontrolne
uziom szpilkowy

- Uwaga:
1. Zaciski probiercze wykonać w złączu kontrolnym z zastosowaniem studzienki betonowej Galmar 11401.
 2. Uziemienie w kotłowni wykonać taśmą FeZn 25x4 na uchwytach na wys. 0,3m od posadzki.

Legenda opraw:

- A - oprawa jarzeniowa np. OPHR 2x40
D - oprawa OIIB-60
C - oprawa jarzeniowa np. OPHR 2x18
E - oprawa żarowa naścienna ,IP44
F - oprawa żarowa sufitowa, IP44

PPD WroTECH sp. z o.o.		ul. Kunickiego 15, 64-616 Wrocław, tel. 071/357 57 57, fax 071/357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.com.pl			
Inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Wąchock				
Temat projektu:	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I				
Temat rysunku:	Przebudowa istn. budynku gosp. na bud. sanitarno- szatniowy				
Projektował: mgr inż. Janusz Hutyra upr. nr 216/76/Wwm			sprawdził mgr inż. Włodzisław Maryniak upr. nr 23/86/UW		
Data: 02.2010	Stadium: PB	Branża: elektryczna	Skala: 1:50	Nr projektu: BGK 28/2009	Nr rysunku: 3/E