




PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Skarżysko-Kamienna  
Rejon Energetyczny Skarżysko  
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 95  
tel.: (41) 252 62 63, faks: (41) 252 63 62  
Email: skarżysko.os.@pgedystrybucja.pl

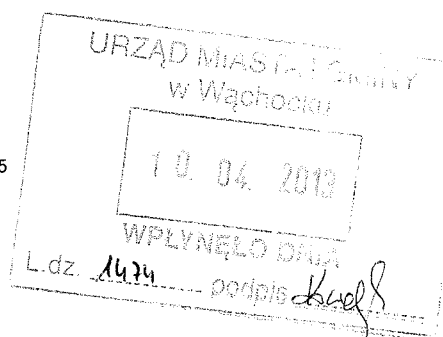

Skarżysko-Kamienna, dnia 05.04.2013r.

RIII/RM/ZS/222/2385.....13r.

**GMINA Wąchock**  
**ul. Wielkowiejska 1**  
**27 – 215 Wąchock**

### Warunki nr o/5/2013 dla budowy oświetlenia drogowego.

1. **Lokalizacja:** Wąchock, ul. Nadrzeczna.
2. **Miejsce przyłączenia:** istniejący słupy nr 11/3 w obwodzie nN nr 3, kier. Partyzantów linii napowietrznej nN z podwieszonym przewodem oświetleniowym zasilanej ze stacji „Wąchock 5”.
3. a) **Miejsce dostarczania energii elektrycznej:** zaciski podstaw bezpiecznikowych przelicznikowych w skrzyni nN w w/w stacji na wyjściu przewodów w kierunku układu pomiarowo-rozliczeniowego na oświetleniu drogowym.  
b) **Miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego:**
  - własność Podmiotu Przyłączanego: **oprawa z wysięgnikiem zabudowana na słupie j.w. w/w obwodu nN, przewody zasilające oprawę wraz z zaciskami prądowymi w miejscu przyłączenia oprawy do istniejącej sieci oświetleniowej na w/w słupie.**
  - własność PGE Dystrybucja S.A.: pozostałe elementy sieci dystrybucyjnej.
4. **Moc przyłączeniowa - 11kW.**
5. **Moc umowna - 10,8kW.**
6. **Rodzaj sieci oświetlenia drogowego : napowietrzna.**
7. **Zakres niezbędnych zmian w sieci zasilającej związanej z budową oświetlenia: bez zmian.**
8. **Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: Na słupie nr 11/3 w obwodzie nN nr 3, kier. Partyzantów zasilanym ze stacji „Wąchock 5” zabudować oprawę ledową oświetlenia drogowego. Oprawę z demontażu zdać do magazynu PGE Dystrybucja S.A.**

9. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **istniejący w stacji „Wąchock 5”.**
10. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: **istniejący – bezpośredni , 3-fazowy.**
11. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: **istniejące w stacji „Wąchock 5”.**
12. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN – C.**
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
  - warunki przyłączenia **są ważne 2 lata** od daty ich doręczenia,
  - prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: Zbigniew Strojcki , tel. 41/ 252 64 39
15. Uwagi dodatkowe:

Opracować dokumentację powykonawczą zgodnie z wydanymi warunkami budowy.

Przed realizacją prac związanych z zabudową opraw ledowych wykonać w terenie inwentaryzację demontowanych opraw z udziałem przedstawiciela RE Skarżysko.

**Przyłączenie zabudowanej oprawy oświetlenia drogowego do istniejącej linii napowietrznej oświetlenia drogowego będzie możliwe po spełnieniu następujących warunków:**

  - a) rozliczeniu materiałów z demontażu
  - b) pozytywny odbiór techniczny przy udziale RE Skarżysko;
  - b) aktualizacji umowy świadczenia usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej na podstawie otrzymanego od RE Skarżysko potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określeniu parametrów technicznych dostaw (druk DU).

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Skarżysko-Kamienna  
Rejon Energetyczny Skarżysko  
Wydział Wzrostu Sieciowego

.....  
Mierpwnik  
Piotr Pidrusicz