
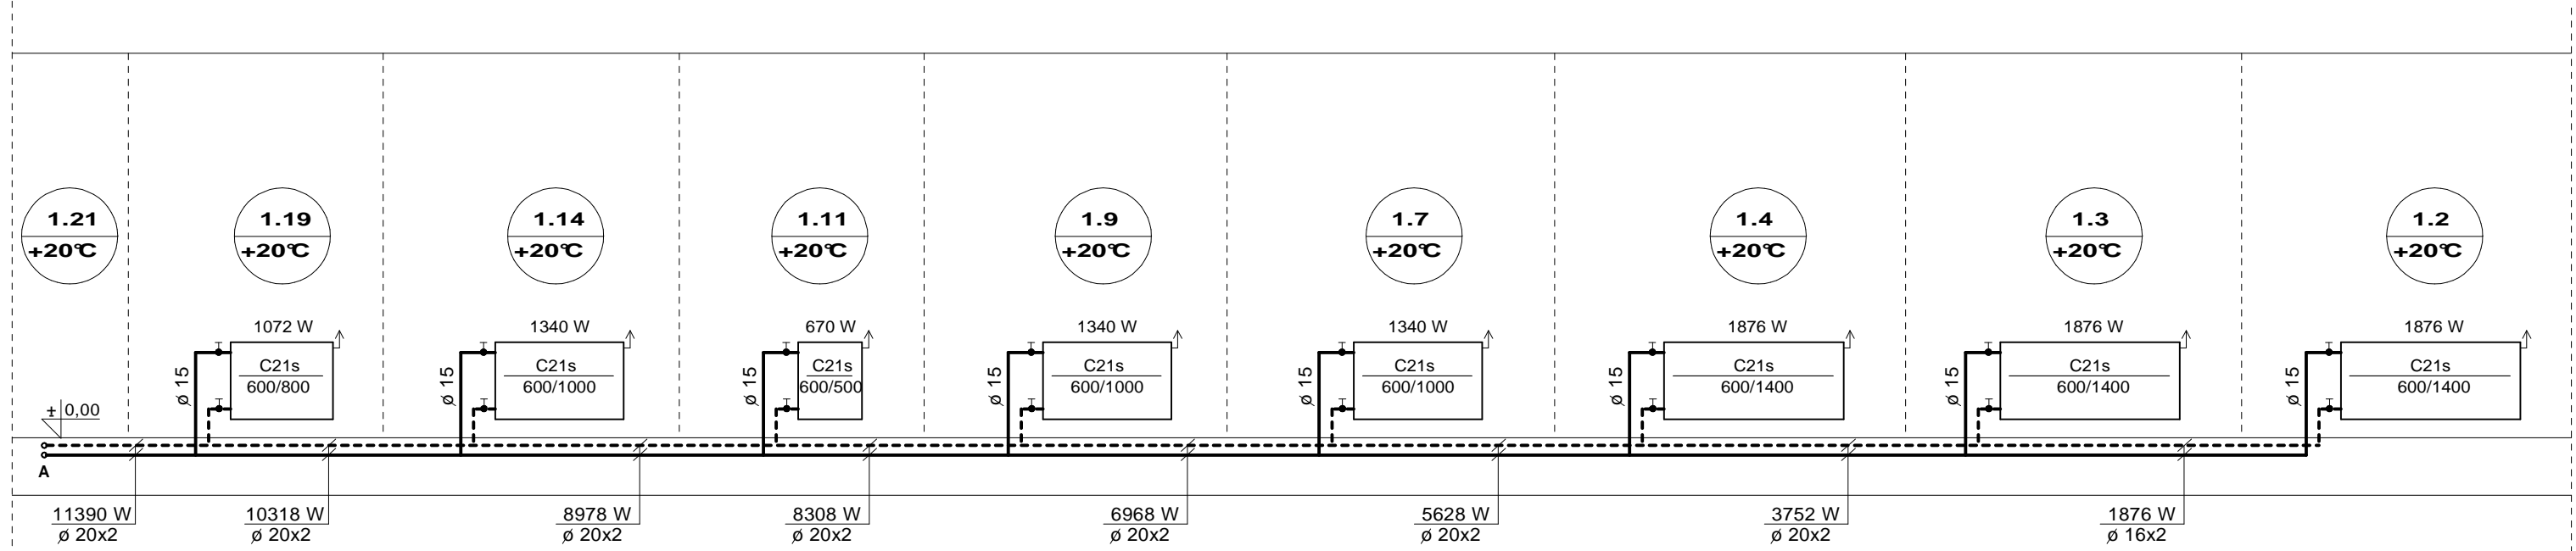


Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania skala 1:50



OZNACZENIA:

C21s-600/600 ist. grzejniki płytowe PURMO h/l [mm]

1500 W wydajnosć cieplna,

Ø 16x2 proj. przewód zasilający c.o PEX/AL/PEX prowadzony w posadzce

-----Ø16x2----- proj. przewód powrotny c.o PEX/AL/PEX prowadzony w posadzce

nr pomieszczenia,

1.1 nr pomieszczenia,
+20°C temperatura pomieszczenia,

"PROMAX" Biuro projektowe Starachowice ul.Radomska 29, I p., pok. 106

Nazwa obiektu: Budynek usługowy		Adres obiektu: działka nr 4816/7 ul.Kolejowa 19 , Wachock		
Przedmiot: ROZWINIECIE INSTALACJI C.O		Skala: 1:50	Cecha: SSS 358110	Nr rys.
	Nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektował	Antoni Szczerba	41/81	09.2010	
Opracował	mgr inż. Katarzyna Poheć		09.2010	